RÅSJÖ KROSS AB

Provningsprotokoll

Produktionsprov

Provnummer **16784**

Produkt	Provtagningsdatum	Ankomstdatum
16/32 Makadam	**2021-03-04**	**2021-03-04**
Provtagningsplats	Leverantör	
Riala Södra	**DKLBC AB**	
Provtagare	Beställare	
Nicklas E	**Råsjö Kross AB**	

					Fraktion	
	-	-	-		-	
	-	-	-		-	
Los Angeles SS-EN 1097-2:2010	-		-		-	
Flisighetsindex SS-EN 933-3:2012	-	-	-		-	
Korndensitet	-		-		-	
Kulkvarn SS-EN 1097-9:2014	-	-		-	-	
Övrigt	-					
Materialtyp	**Berg**					
Gränskurva	-					
Analysprovet	**Är tvättat och siktat**					
Övrigt	-					
Största sten (mm)	-					
Analysprovets vikt (kg)						
Analysmetod	**SS-EN 933-1**					

Maskvidd	Analysvärde
125	**100**
90	**100**
63	**100**
45	**100**
31,5	**96**
22,4	**49**
16	**9**
11,2	**2**
8	**1**
5,6	**1**
4	**1**
2	**1**
1	**1**
0,5	**1**
0,25	**1**
0,125	**1**
0,063	**0,6**

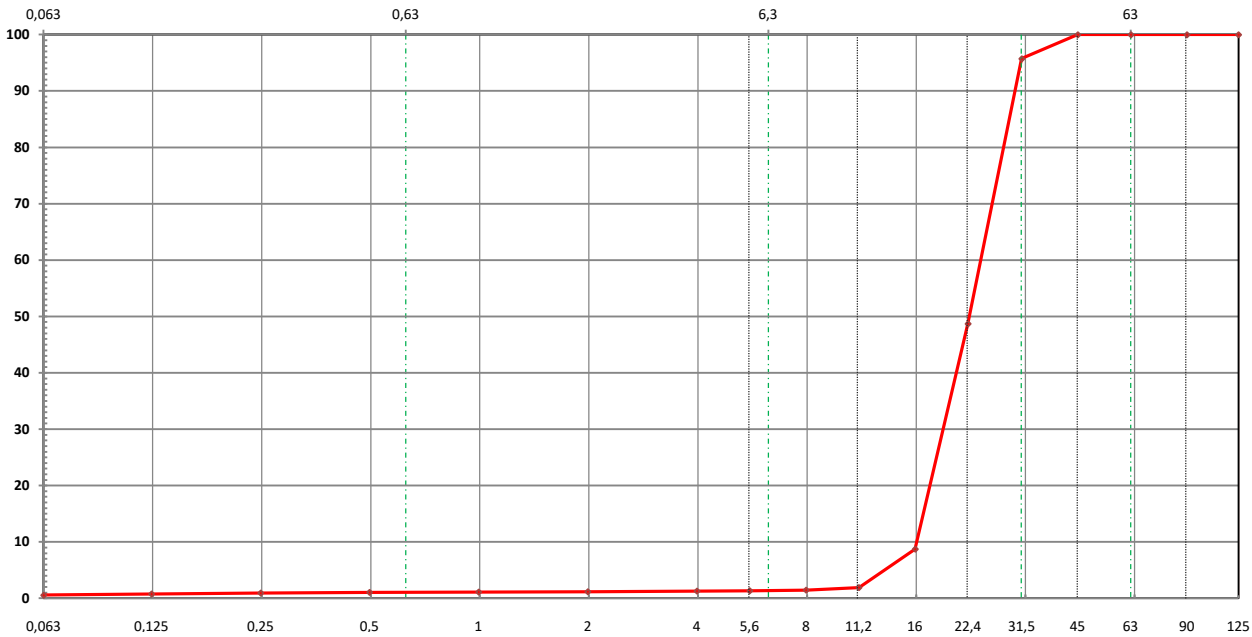

Utskrivet av

Datum 2021-03-10

daniel.svensson@rasjokross.se

www.rasjokross.se